


## 2.4 Chaudière MS 24 MI FF

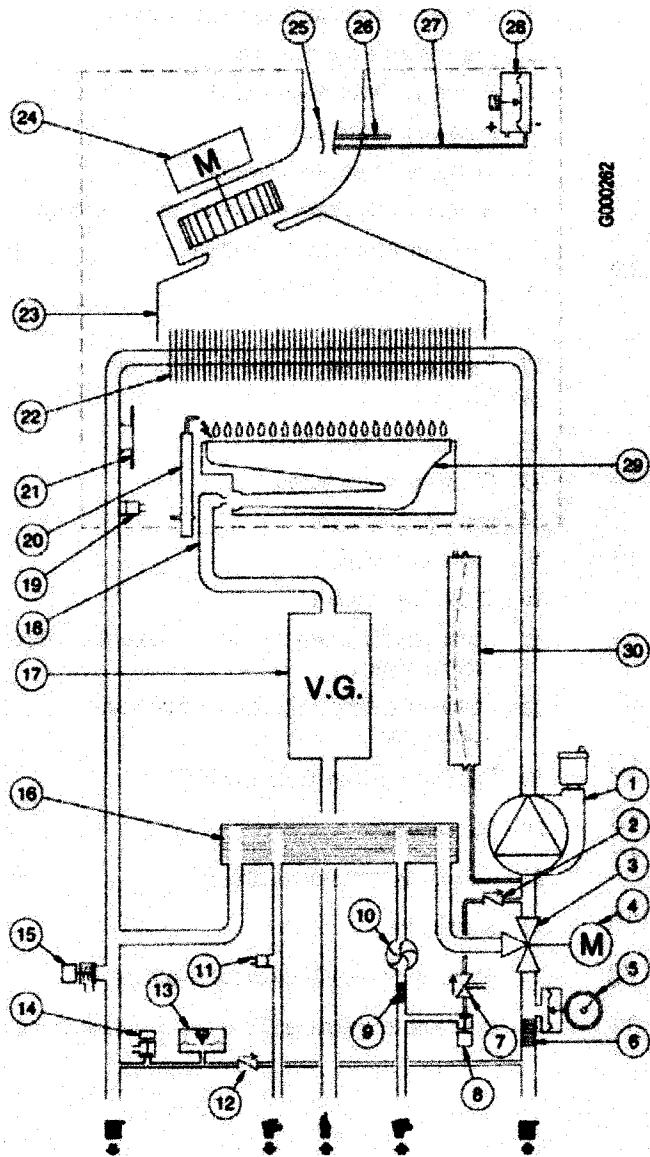

- 1 Pompe chauffage 2 vitesses avec purgeur automatique
- 2 Clapet anti-retour
- 3 Vanne d'inversion chauffage/ECS
- 4 Moteur de vanne d'inversion
- 5 Manomètre
- 6 Filtre (Circuit de chauffage)
- 7 Disconnecteur
- 8 Robinet de remplissage (chaudière)
- 9 Filtre (Entrée eau froide sanitaire)
- 10 Détecteur de débit (eau sanitaire)
- 11 Sonde de température départ eau chaude sanitaire
- 12 Clapet anti-retour (sur bypass automatique)
- 13 Pressostat de manque d'eau
- 14 Robinet de vidange (chaudière)
- 15 Soupape de sécurité du circuit chauffage
- 16 Echangeur à plaques (Eau / Eau)
- 17 Vanne gaz (avec diaphragme)
- 18 Rampe gaz (avec injecteurs)
- 19 Sonde de température de départ chauffage
- 20 Electrode d'allumage/ionisation
- 21 Thermostat de sécurité 105 °C
- 22 Echangeur primaire (Eau / fumées)
- 23 Collecteur fumées
- 24 Ventilateur d'extraction
- 25 Venturi
- 26 Prise de pression positive
- 27 Prise de pression négative
- 28 Pressostat d'air
- 29 Brûleur gaz atmosphérique avec rampes en inox
- 30 Vase d'expansion 6 l

- Départ chauffage
- ☛ Sortie eau chaude sanitaire
- ⬇ Arrivée gaz
- ☛ Entrée eau froide sanitaire (Robinet de remplissage)
- Retour chauffage