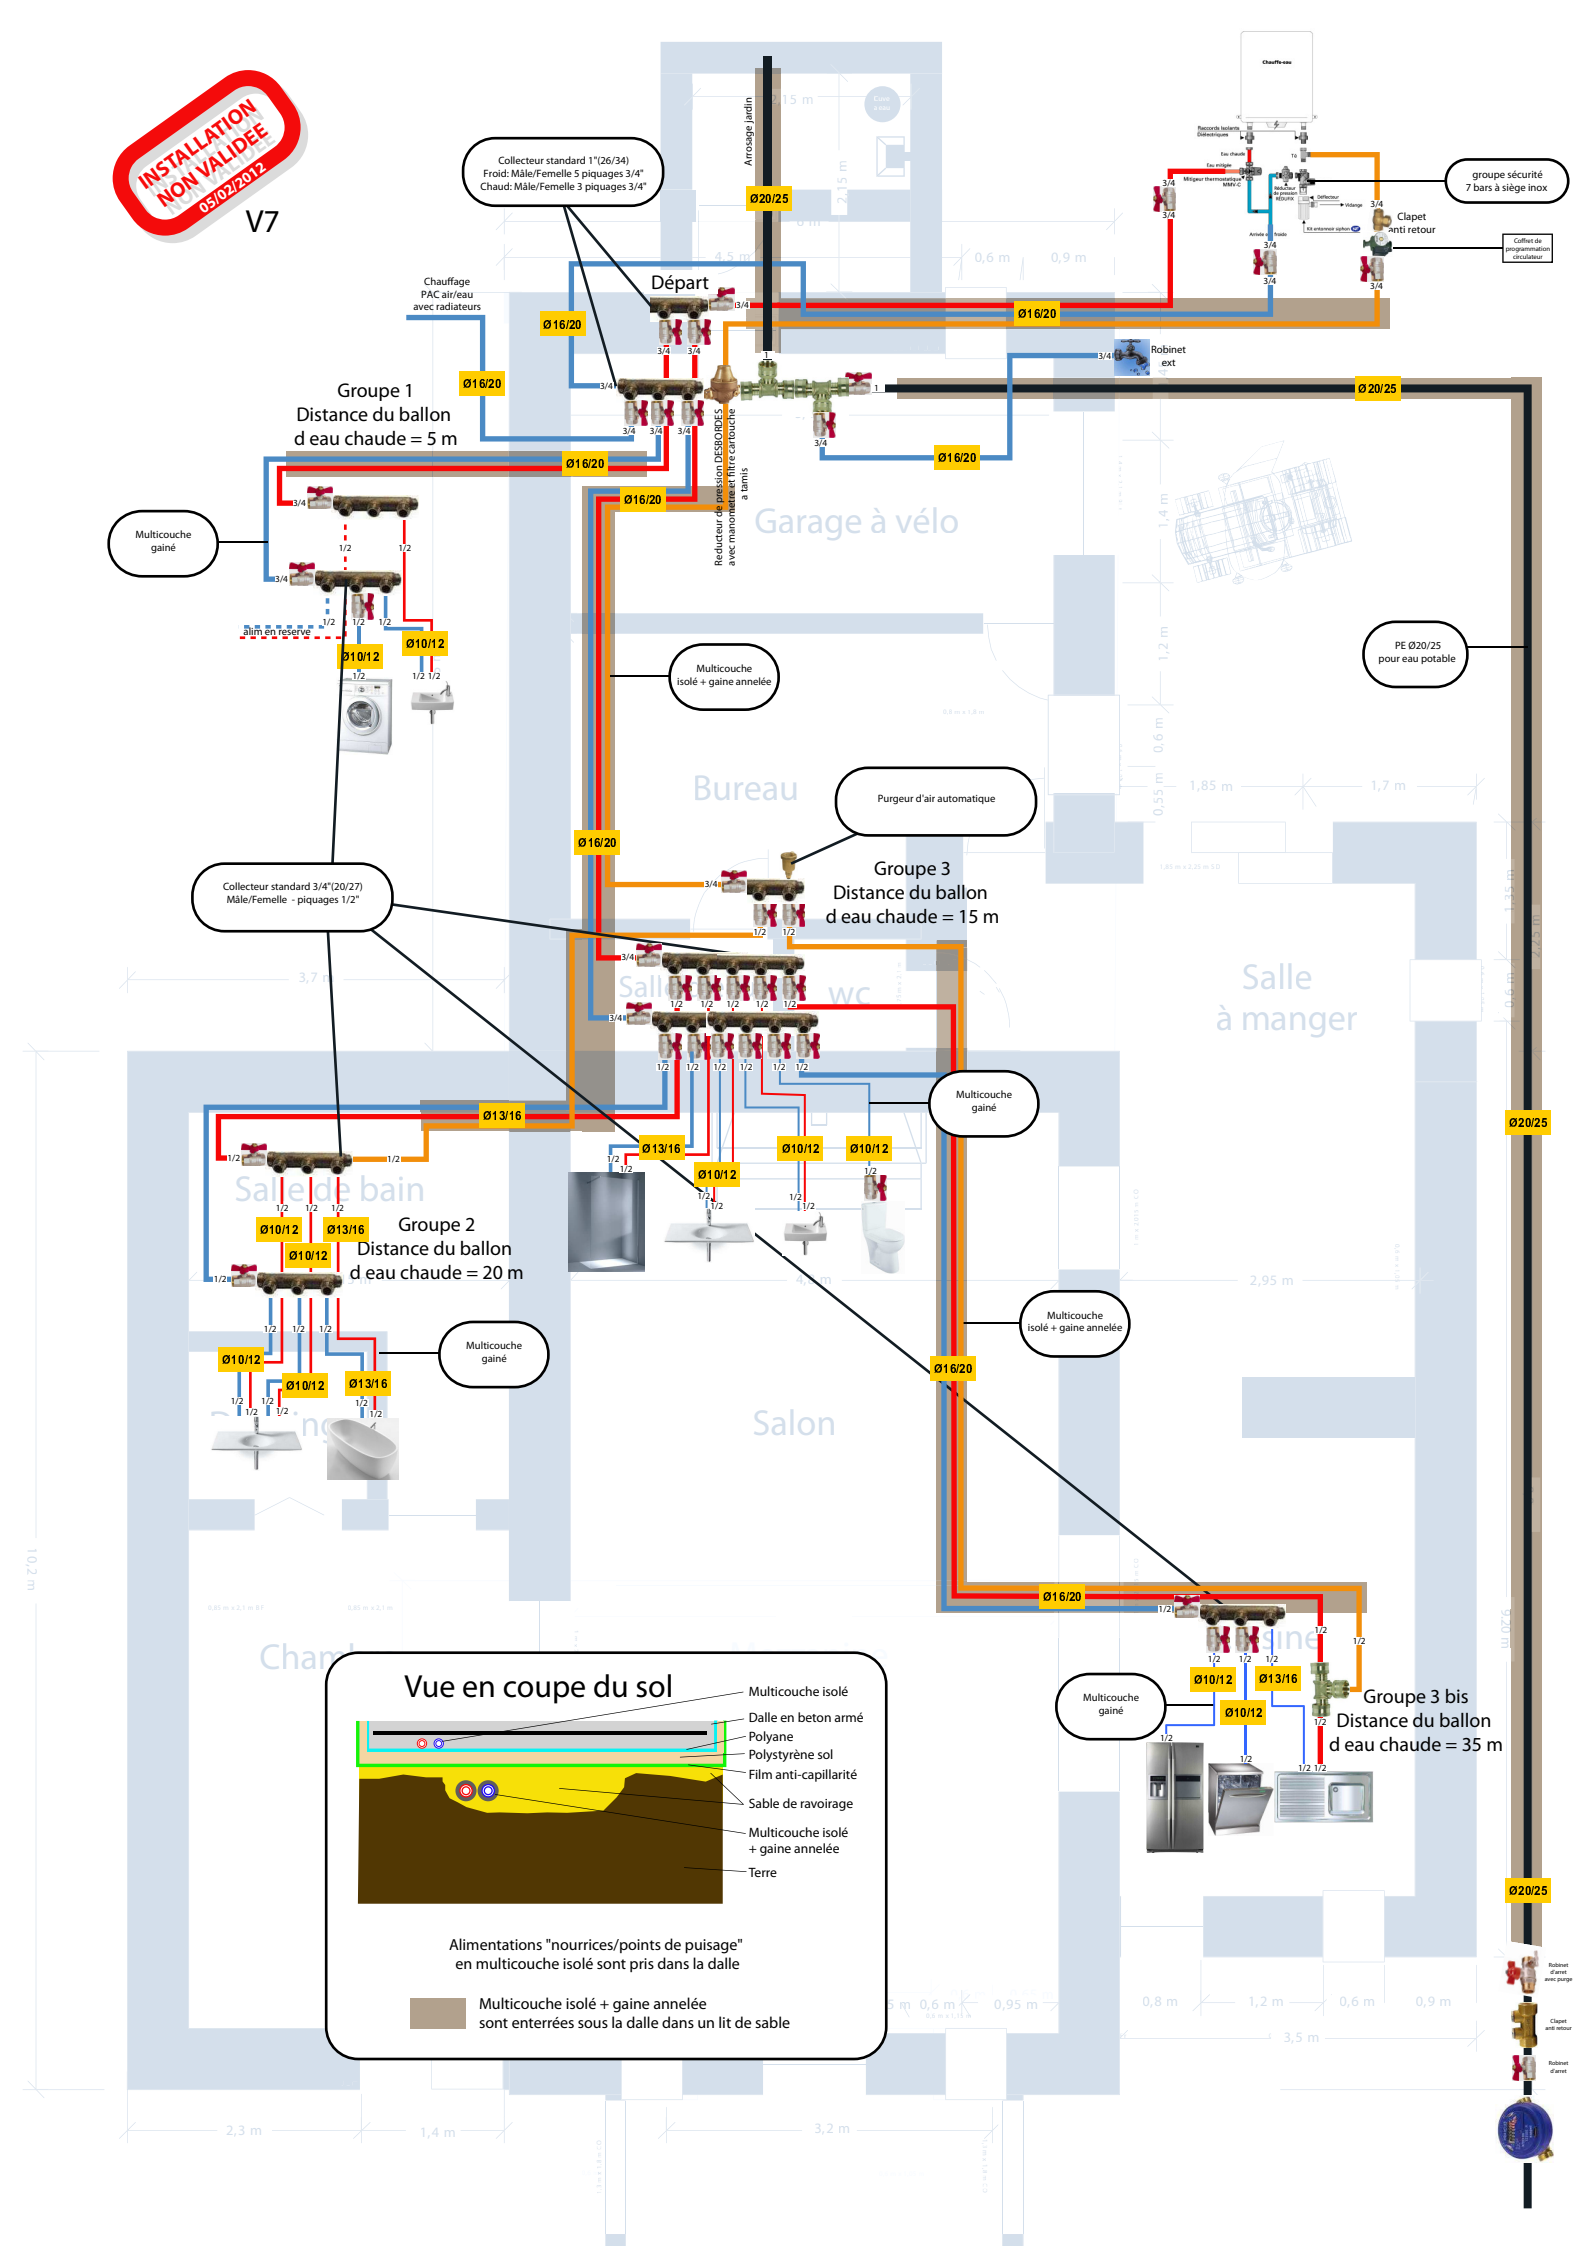
INSTALLATION NON VALIDEE
05/02/2012
V7
Collecteur standard 1"(26/34)
Froid: Mâle/Femelle 5 piquages 3/4"
Chaud: Mâle/Femelle 3 piquages 3/4"
Arrosage jardin
Ø20/25
Départ
Chauffage
PAC air/eau
avec radiateurs
Ø16/20
Groupe 1
Distance du ballon
d eau chaude = 5 m
Multicouche
gainé
alim en reserve
Ø10/12
Reducteur de pression DESBORDES
avec manomètre et filtre cartouche
a tamis
Garage à vélo
Multicouche
isolé + gaine annelée
Bureau
Purgeur d'air automatique
Groupe 3
Distance du ballon
d eau chaude = 15 m
Collecteur standard 3/4"(20/27)
Mâle/Femelle - piquages 1/2"
Salle
à manger
Salle de bain
Ø13/16
Groupe 2
Distance du ballon
d eau chaude = 20 m
Salon
Robinet
ext
groupe sécurité
7 bars à siège inox
Clapet
anti retour
Coffret de
programmation
circulateur
PE Ø20/25
pour eau potable
Groupe 3 bis
Distance du ballon
d eau chaude = 35 m
Vue en coupe du sol
Multicouche isolé
Dalle en beton armé
Polyane
Polystyrène sol
Film anti-capillarité
Sable de ravoirage
Multicouche isolé
+ gaine annelée
Terre
Alimentations "nourrices/points de puisage"
en multicouche isolé sont pris dans la dalle
Multicouche isolé + gaine annelée
sont enterrées sous la dalle dans un lit de sable