




Manuel pour installateurs professionnels

Pour le Kit de Démarrage - Thermostat Intelligent sans fil V3+
Français

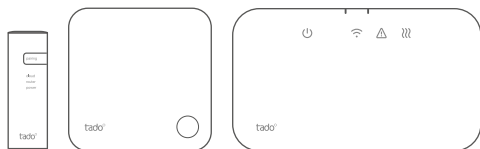

Ce manuel est destiné exclusivement aux installateurs professionnels. Il comprend des instructions génériques pour installer le Récepteur sans fil et la Sonde de température sans fil.

Version du manuel 3.2

Installation à faire soi-même


Si vous n'êtes pas un installateur professionnel, **veuillez télécharger l'application tado°**. Vous y trouverez des instructions d'installation spécifiques.




1. Installer le Bridge Internet

A. Connectez le Bridge Internet au routeur.

Si aucun port USB n'est disponible sur le routeur, utilisez l'adaptateur d'alimentation 5V fourni.

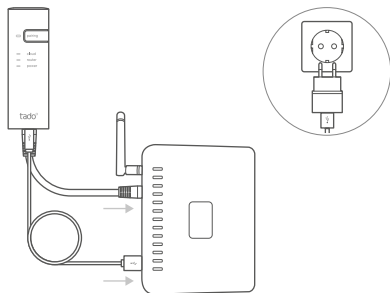


B. Appuyez sur le bouton "Pairing" et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que la LED "Pairing" s'allume et clignote.

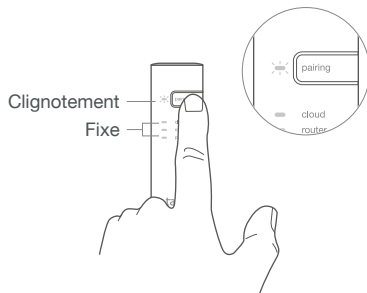


2. Jumeler la Sonde de température


A. Retirez la bande de protection de la batterie.



B. Appuyez sur le bouton pendant 3 s pour commencer le jumelage.



C. Le jumelage peut prendre jusqu'à 2 min.



D. L'icône statique ci-dessous indique que le jumelage a réussi.





Si le jumelage échoue (E0), assurez-vous que la distance entre les appareils est d'environ 3 mètres. Effectuez un nouveau jumelage en appuyant sur le bouton pendant 3 s.

3. Installer les appareils tado°

A. Fixez la Sonde de température sans fil au mur à l'aide des vis fournies ou des bandes adhésives.

B. Fixez le Récepteur sans fil au mur à l'aide des vis fournies.

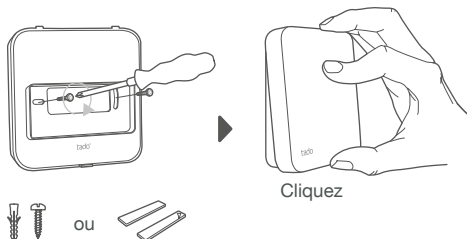

Informations supplémentaires : symboles du Récepteur sans fil

Alimentation électrique



Connexion avec d'autres
appareils tado°




Erreurs de l'appareil



Demande de chaleur



i Lorsque tado° fait une demande de chaleur, le symbole de demande de chaleur va soit s'estomper et réapparaître lentement, soit rester allumé en continu. Quand il est éteint, tado° ne fait pas de demande de chaleur.



Déplier pour continuer :

Étape 4 : câbler le Récepteur sans fil

Étape 5 : jumeler le Récepteur sans fil

Étape 6 : configuration

4. Câbler le Récepteur sans fil


⚡ Attention !
Coupez le courant avant de procéder au câblage !

i Utilisez toujours les serre-câbles fournis et placez-les sur la couche d'isolation extérieure du câble.


i Vérifiez toujours le manuel de la chaudière avant de procéder au câblage. Identifiez l'interface de contrôle et vérifiez si elle est prise en charge par tado°.

La configuration d'usine par défaut est Relais (contact sec). Si le récepteur sans fil est câblé via le relais, l'étape 6 (configuration) peut être ignorée.

Relais libre de potentiel

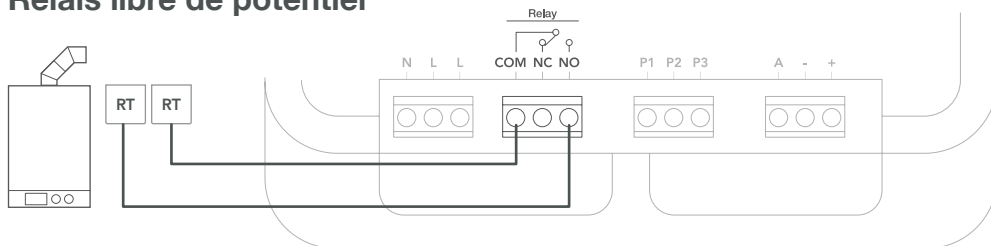


Relais 230V

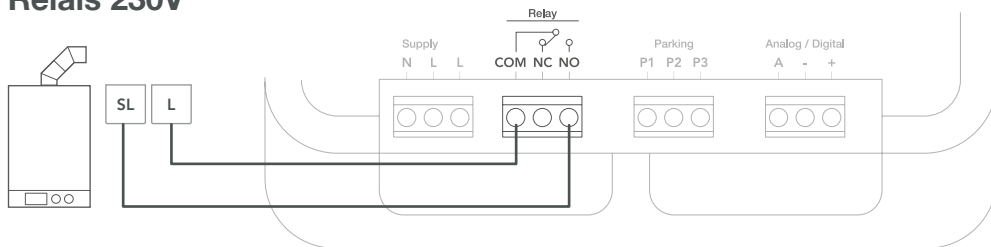

Fabricant	Interface de contrôle	ID de config.	Contrôle ECS	Terminals tado°
				COM NO
Divers	Relais libre de potentiel	R01	✗	RT RT
Divers	Relais 230V	R01	✗	L SL

Etiquettes courantes des terminaux de la chaudière.

Digital

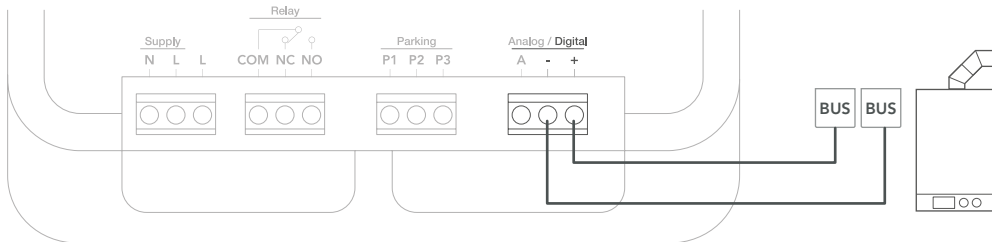


Fabricant	Interface de contrôle	ID de config.	Contrôle ECS	Terminaux tado°	
				-	+
Divers	Opentherm	D01	✓	OT(-)	OT(+)
Vaillant, Saunier Duval, Bulex, Hermann	Vaillant-e-Bus*	D07	✓	eBUS(-)	eBUS(+)
	Vaillant-e-Bus (avec VRC 430/470)	D05	✗	eBUS(-)	eBUS(+)
e.l.m. leblanc, Junkers	HT-Bus*	D17	✓	B	B
Buderus	EMS-Bus*	D31	✓	EMS (1)	EMS (2)
	EMS+ Bus	D27	✗	EMS (1)	EMS (2)
	UBA-Bus	D24	✓	3	4
Chaffoteaux, Ariston	Ariston-eBus/ eBus2 BridgeNet	D57	✓	T	B
Atlantic, Chappee, Elco, Brötje	BS-Bus	D62	✓	CL-	CL+
Wolf	Wolf-eBus	D45	✓	eBus(1)	eBus(2)
Viessmann	KM-Bus**	D37	✗	KM-Bus	KM-Bus

*Compatible uniquement avec un seul circuit de chauffage. Tout régulateur intégré existant doit être supprimé.

**Une configuration spéciale est nécessaire sur la chaudière pour l'interface KM-Bus, voir le tableau sur la page arrière.

Étiquettes courantes des terminaux de la chaudière.

Analogue

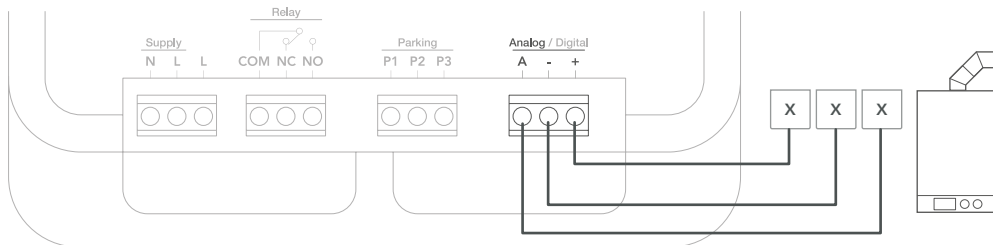


Fabricant	Interface de contrôle	ID de config.	Contrôle ECS	Terminaux tado°		
				A	-	+
Junkers	Junkers 1-2-4 24V	A01	✘	2	4	1
Vaillant	Vaillant 7-8-9 24 V	A07	✘	7	9	8


Etiquettes courantes des terminaux de la chaudière.

5. Jumeler le Récepteur sans fil


A. Mettez le couvercle sur l'appareil. Serrer la vis du boîtier pour le fixer.




B. Branchez le câble d'alimentation et remettez l'appareil sous tension.



C. Attendez 30 s, puis appuyez sur le bouton pendant 3 s pour commencer le jumelage.




D. Si le symbole est allumé, le jumelage est réussi.




6. Configuration

i Utilisez la Sonde de température sans fil pour configurer l'interface du Récepteur sans fil selon les tableaux ci-dessus (Contrôle ECS et ID de config.).


A. Appuyez sur le bouton pendant 3 s et relâchez-le.



B. Appuyez à nouveau sur le bouton pendant 3 s et relâchez-le.




C. Appuyez à nouveau sur le bouton pendant 3 s et relâchez-le.



D. Veuillez patienter pendant le chargement du menu d'installation.



E. Appuyez sur le bouton lorsque TS est affiché pour continuer.




F. Appuyez lorsque HC01 est affiché pour confirmez.



G. Selon l'interface, activez le **contrôle de l'ECS**.



H. Appuyez sur le bouton lorsque EK est affiché pour continuer.



I. Sélectionnez l'**ID de configuration** selon le tableau.



J. Sauvegardez la configuration en appuyant sur le bouton.



Configuration de la chaudière UNIQUEMENT pour le KM-Bus Viessmann

Contrôleur

Vitotronic 200 /300
(GW..., HO..., KW...,
KO...)

Paramètres du système de chauffage

90 : Constante de temps pour le calcul de modification de la temp. ext.
A0 : Commande à distance
b0 : Sonde d'ambiance décompensation
b2 : Coefficient d'influence de l'ambiance
b5 : Fonctionnement de la pompe chauffage
FA : Augmentation de la consigne de température de départ

Réglage


12
1 (ou 2)
3
64 (ou 31)
5 (ou 1)
0

7. Tester le système

A. Réglez à la température maximale.



B. Attendez 3 min et vérifiez si le chauffage est en marche.



C. Éteignez le chauffage et vérifiez après 3 min.



D. Votre installation tado° est terminée.



Besoin d'aide ?

Vous trouverez ici des **manuels d'installation pour professionnels** supplémentaires.



tado.com/professional-manuals

Vous trouverez plus d'informations sur les codes d'erreur dans notre **Centre d'Aide**.



tado.com/support

Inscrivez-vous sur notre **site tado° Professional** pour obtenir aide, conseils et informations.



tado.com/installers

Obtenez des conseils de nos experts sur notre **hotline d'installation tado°** : **FR** +33 1 76 77 39 98, **BE** +32 2 588 26 90

