

FONCTIONNEMENT CHAUFFAGE :

Eau ch cuve ballon solaire à 40 ° :

(ajustable) : circulateur B tourne, vanne 1 et A ouvertes, Vanne 2 fermée, circulateur C repos.

Eau poêle et ch ballon solaire à 40°

(ajustable): circulateurs B et C tournent, vannes 1 et 2 ouvertes.


Eau du poêle à 40°

(ajustable) eau ch ballon solaire moins de 40 °(ajustable) : circulateur C tourne, vannes 2 et A ouvertes, Vanne 1 fermée, circulateur C repos.

Eau du poêle et eau ch ballon solaire moins de 40 °

(ajustable) : vanne A ferme poêle/chauffage solaire et ouvre chaudière gaz. vannes 1 et 2 fermées, circulateurs B et C repos.

Le thermostat d'ambiance de la chaudière gaz lance la chaudière lorsque la température du salon descend en dessous de 18 ° (ajustable)

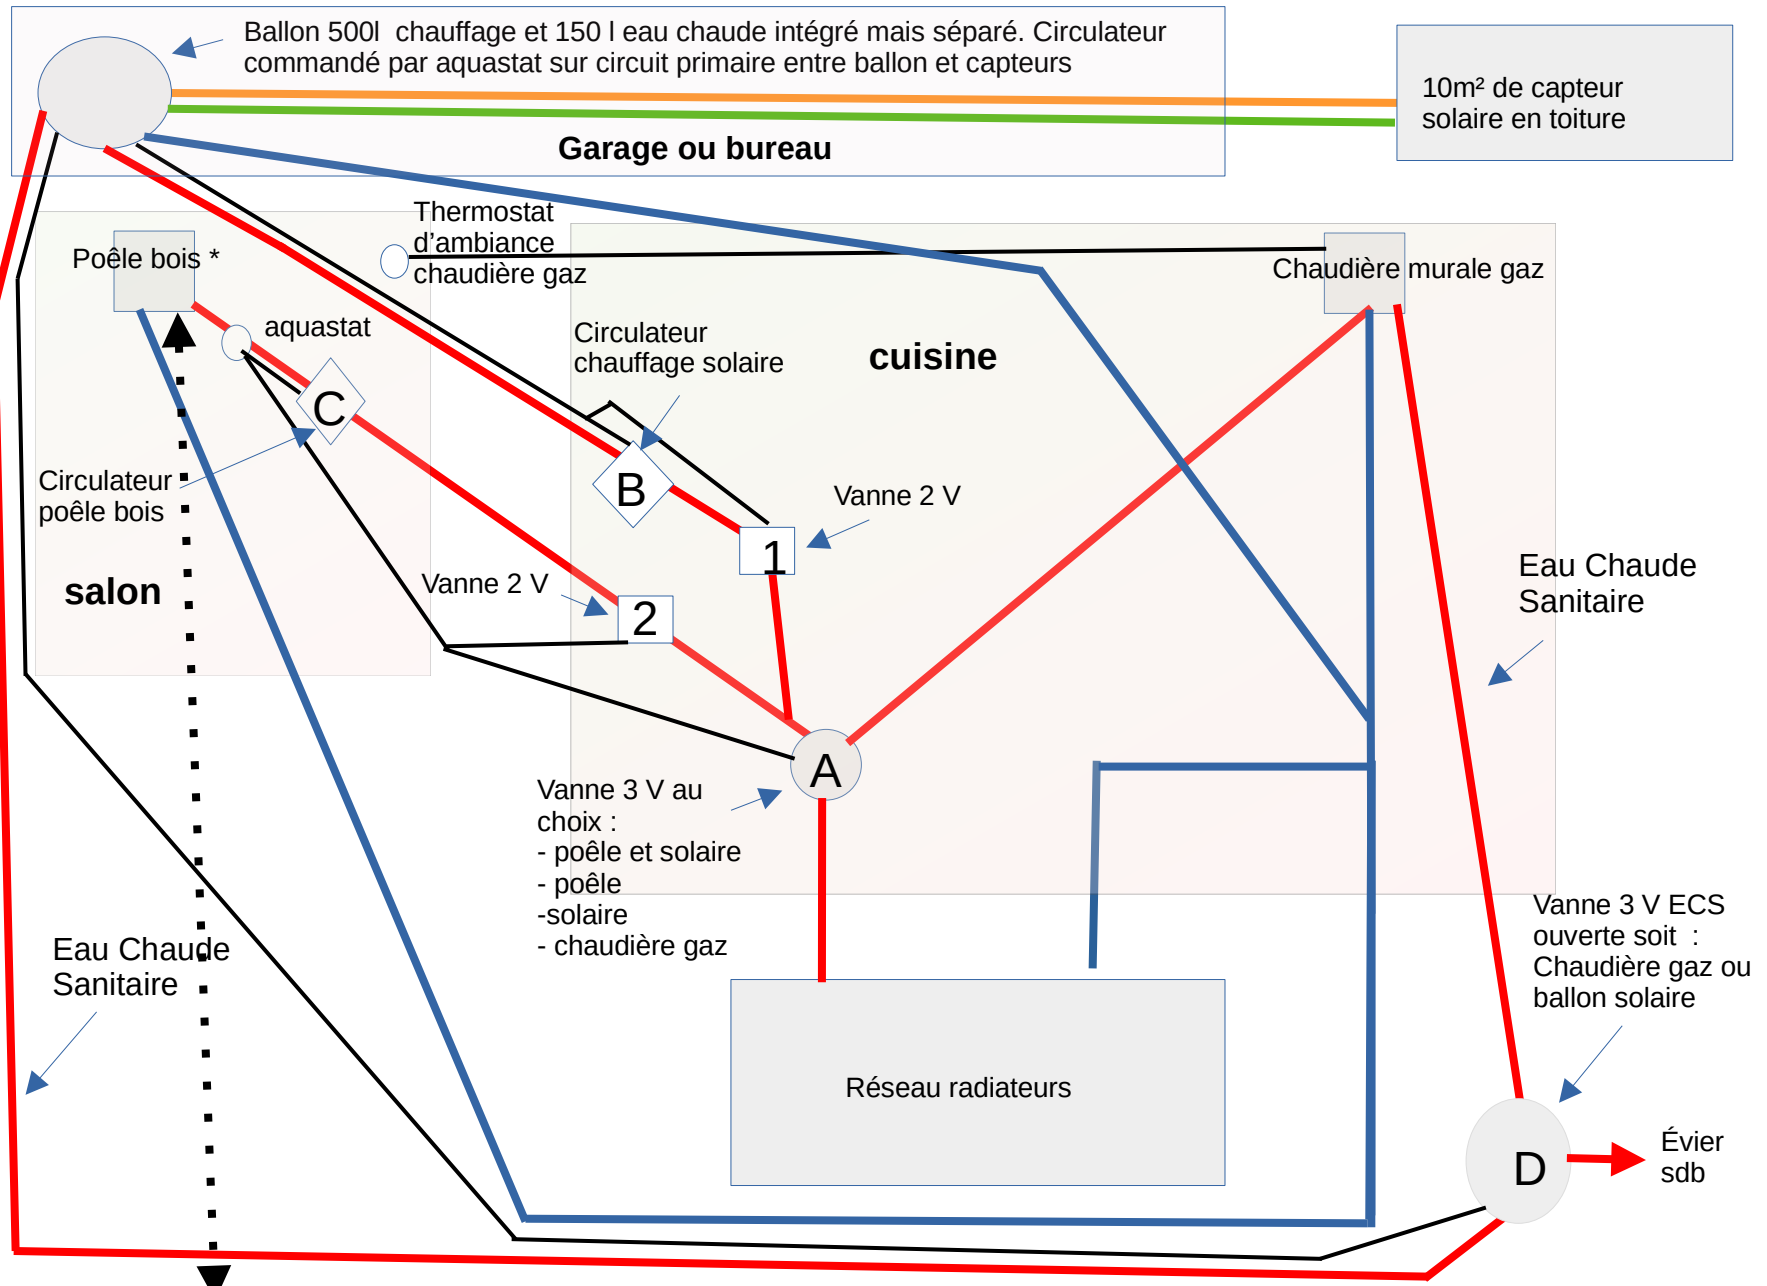

* radiateur en thermosiphon en point haut et vanne injection eau froide pour le poêle en cas de surchauffe et panne électrique (voir sur plan installation initial)

FONCTIONNEMENT Eau Chaude Sanitaire :
- ECS ballon solaire 60 ° (ajustable) vanne D ferme chaudière gaz.
- ECS ballon solaire moins de 60 ° vanne ferme ECS ballon solaire