


Courbe de chauffe "chaudière"

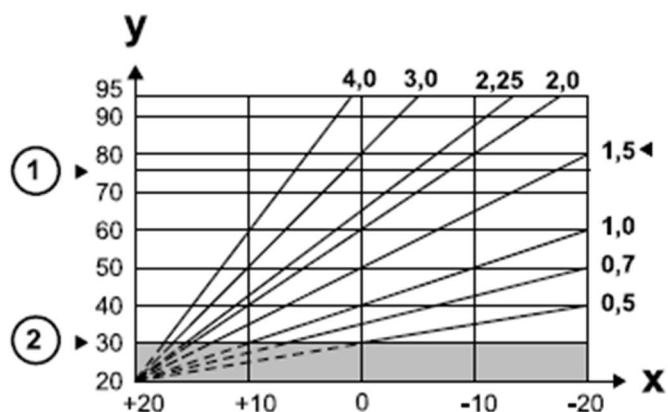


8800N006A

1	Réglage d'usine : 75 °C
2	Température minimale de la chaudière en régime confort. Réglage d'usine : 30 °C
X	Température extérieure (°C)
Y	Température départ eau (°C)

La pente du circuit chaudière est réglée d'usine à 1.5.

Caractéristiques des pompes équipant les chaudières ELIDENS

- Circulateur Grundfos UPM 15-70/130 (pompe classe A) équipant les DTG 1300 .../V 130, DTG E 130 ... et DTG E 1300-15/B-H 150

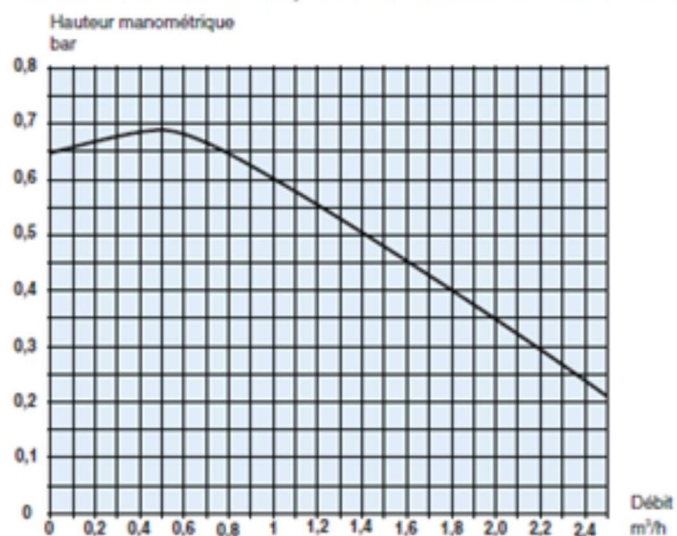

8538F064

